


EINBAU- u. MONTAGEANLEITUNG

AIRLIFT 700 und AIRLIFT 700 TELE

Stand: Februar 2013 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

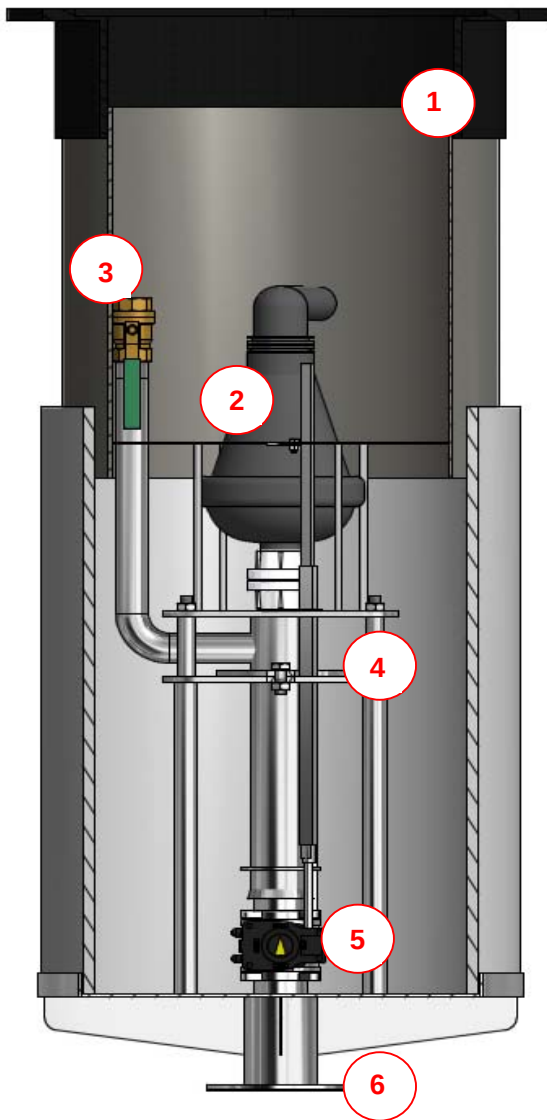

- 1** Schachtabdeckung VIATOP NIVEAU mit Rohrkragen zur einfachen Höhenanpassung
- 2** Abwasser BEV AIRVALVE mit Festkuppungsanschluß
- 3** Spül- u. Entnahmeanschluß mit Kugelhahn abschließbar
- 4** Edelstahl-Innengarnitur (nur bei der TELE-Ausführung an vier Feststellschrauben durch Öffnen u. Wiederverschließen - teleskopierbar möglich!) inkl. Auszugssicherung
- 5** Hauptabsperung mit Getriebe und Vierkant
- 6** Flanschanschluß nach DIN - nach Ausführungswahl

ACHTUNG!

Transport des AIRLIFT nur mittels Ringseilen und entsprechendem Hebegerät an PE- Schutzmantel befestigen sowie an den Montageösen! System ist Kopflastig!

Einbau - Flanschanschluß nach DIN herstellen. Unterfüllen und Anfüllen des Rohrmantels mit Rollierungskies.

Schachtabdeckung VIATOP NIVEAU mit Rohrkragen zur flexiblen Höhenanpassung voreinstellen. Rollling zur Spaltabdeckung.

Teleskopierung der Innengarnitur nach Höhenvorgabe durch lösen, ziehen und verschrauben der Feststellschrauben mittels Hebwerkzeug vornehmen. Die Innengarnitur ist auch nachträglich einstellbar.

Ausbau des Be- und Entlüftungsventils ohne Betriebsstörung des Systems ist gewährleistet.


Spül- und Entnahmeanschluß - Kugelhahn für mehr Betriebssicherheit.

Sanftanschlußadapter und Drosseladapter für Druckluftspülanlagen ist mit eingebaut (siehe auch Betriebsanleitung AIRVALVE)






Optional mit:

- seitlichem Anschlußstutzen zur Verbindung an ein Lüftungsrohr oder eine Lüftungshaube möglich

System vor in Betriebnahme überprüfen.

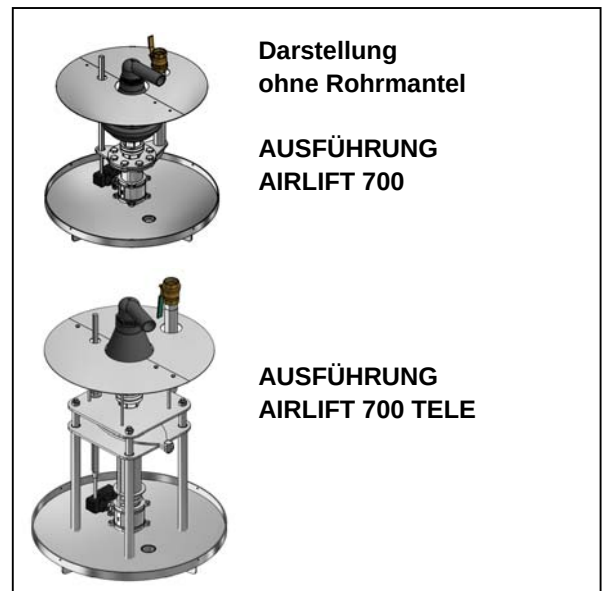

Einbau der Schachtabdeckung VIATOP NIVEAU

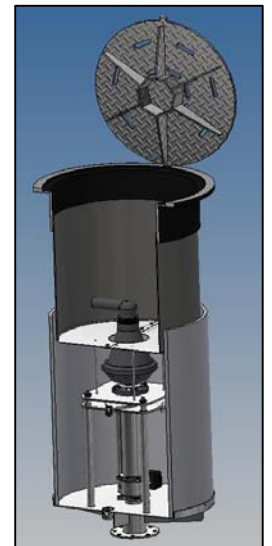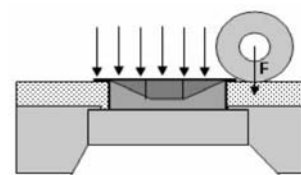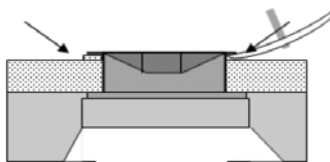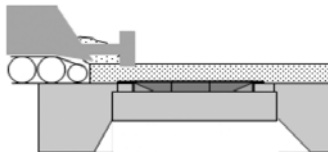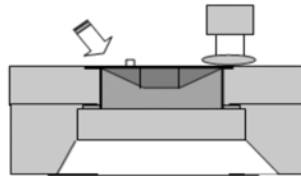

Das ARMARE-TEC - modulare Kompaktsystem

- zum Be- und Entlüften von Systemen in Druckrohrleitungen
- zur Wasserentnahme,
- als Prüf-, Spül-, Dosier- und Impfungsarmatur
ohne Ausbau oder außer Betriebnahme von Armaturbauteilen